



# ТРЕБОВАНИЯ К ВЕНТИЛЯЦИИ В КОМНАТЕ ПРИ УСТАНОВКИ ОЧАГА С БИОКАМИНОМ

## ПРАВИЛЬНО

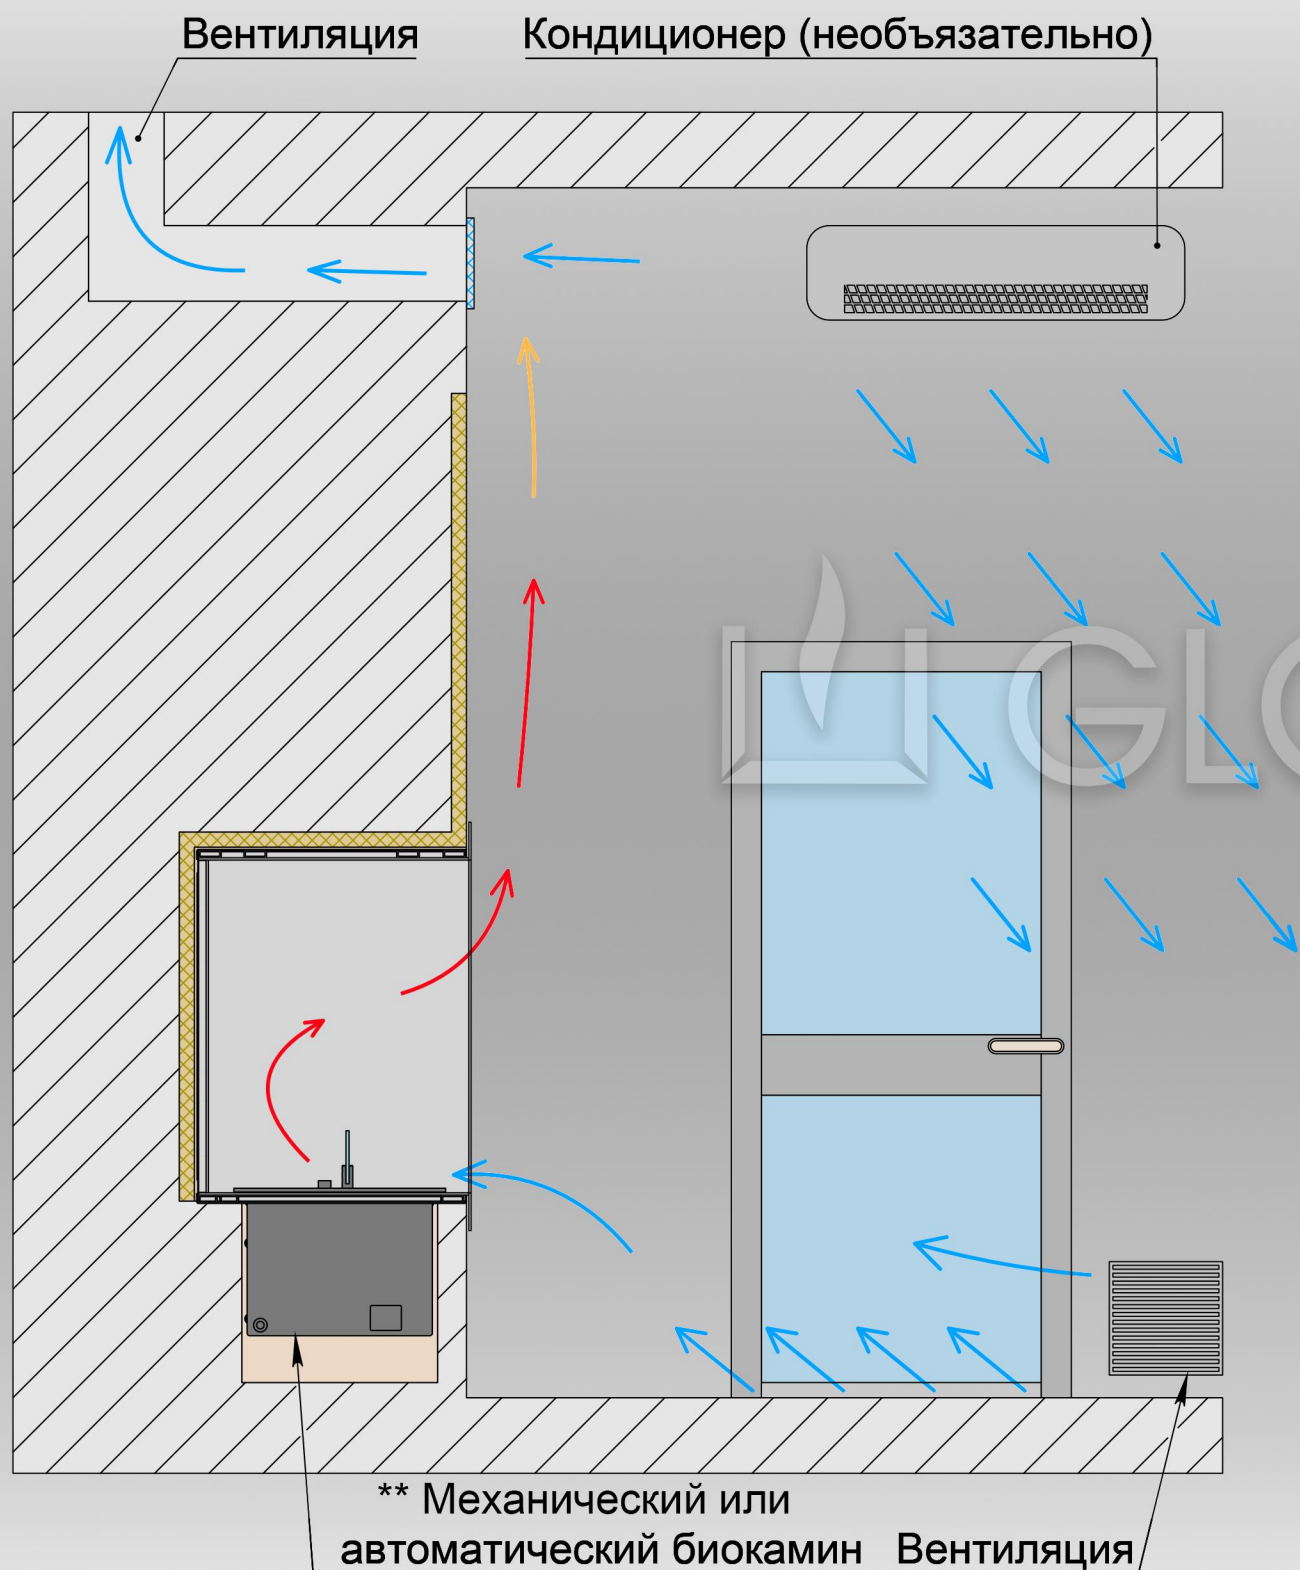

## НЕПРАВИЛЬНО

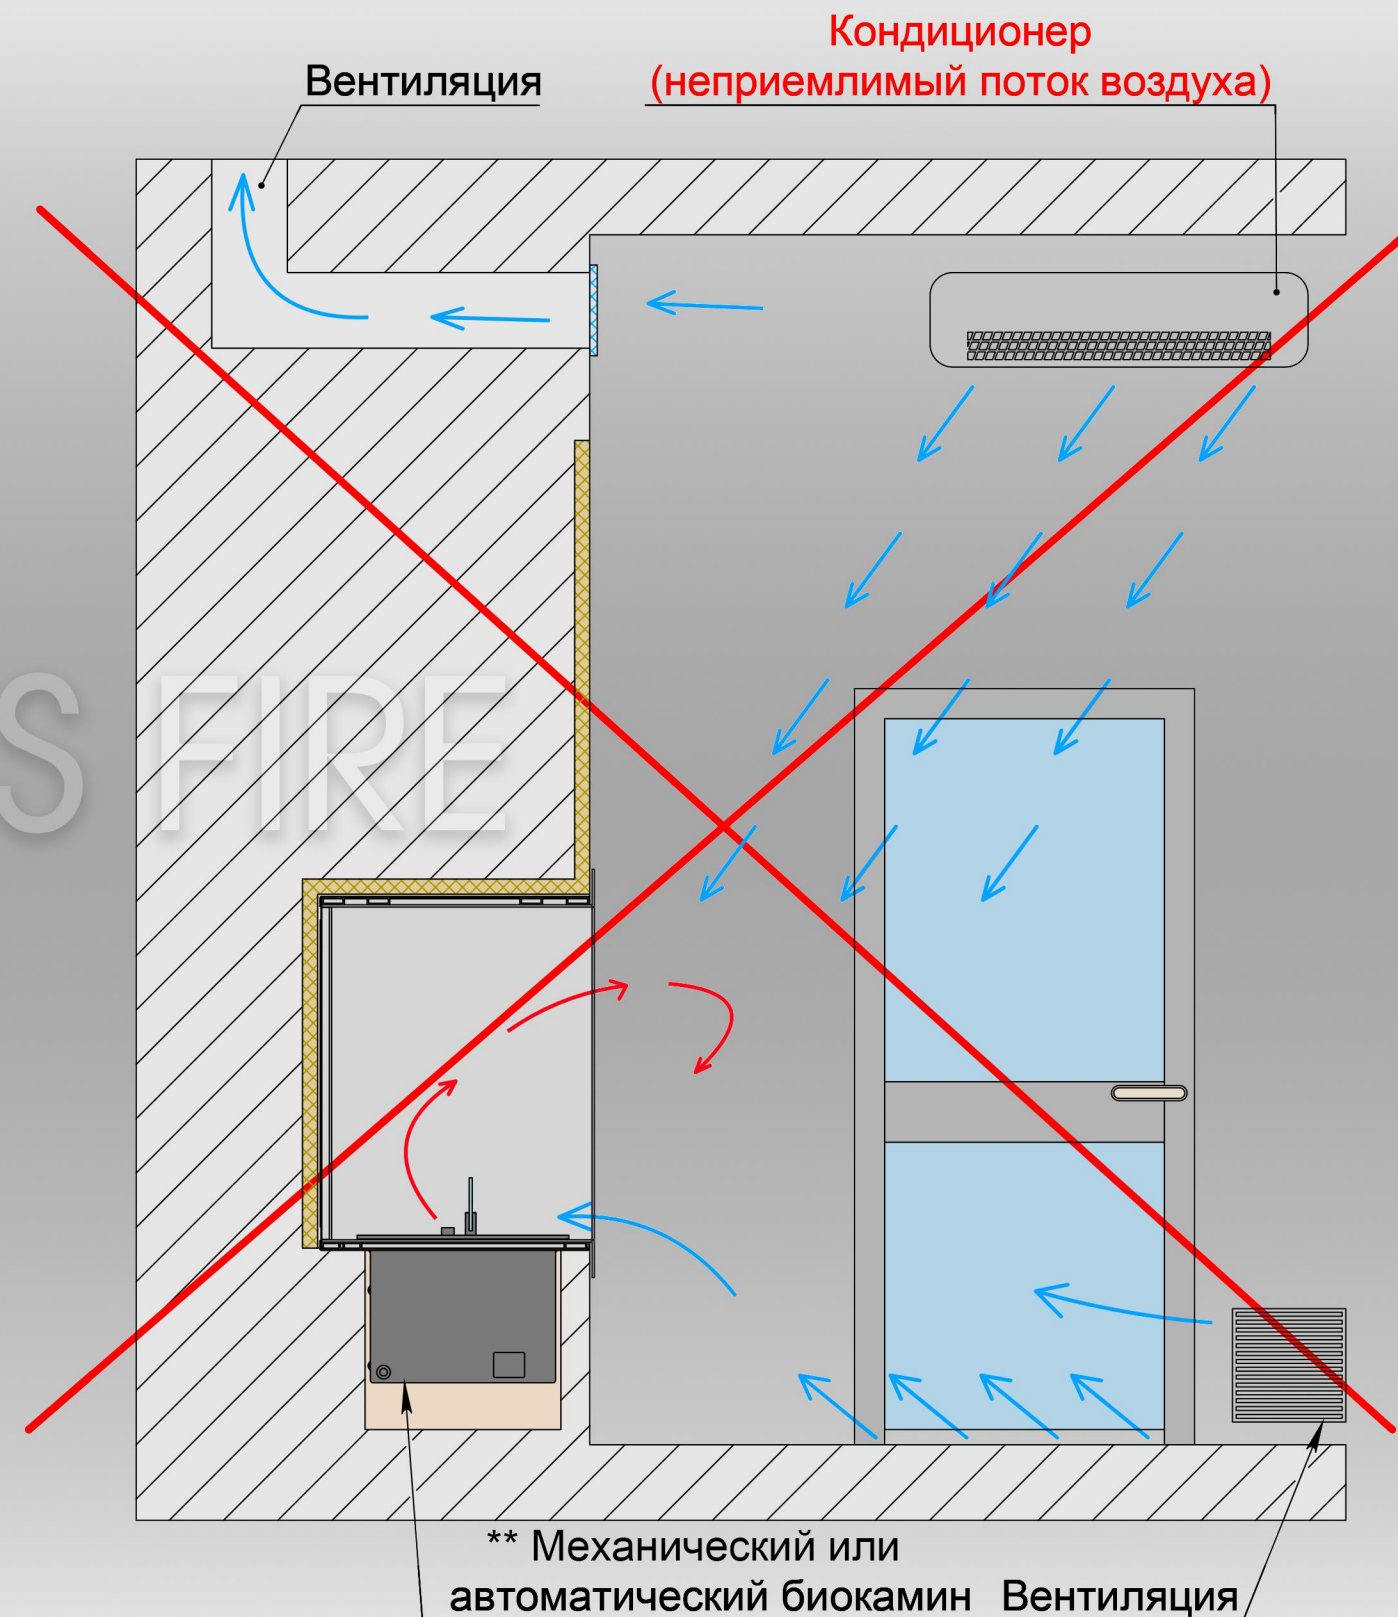

- - холодный воздух
- - тёплый воздух
- - горячий воздух

**Внимание!** В момент работы биокамина необходимо обеспечить постоянный приток свежего воздуха в помещение. Не устанавливать биокамин в местах сквозняка. Установка стекла на биокамин - обязательна. \*\*Для автоматического биокамина - электрическое подключение - Евро розетка Min. 3x1,5 mm<sup>2</sup>, 230 V, 50 Hz, PE ⊕